


ROZDZIELNICA R2

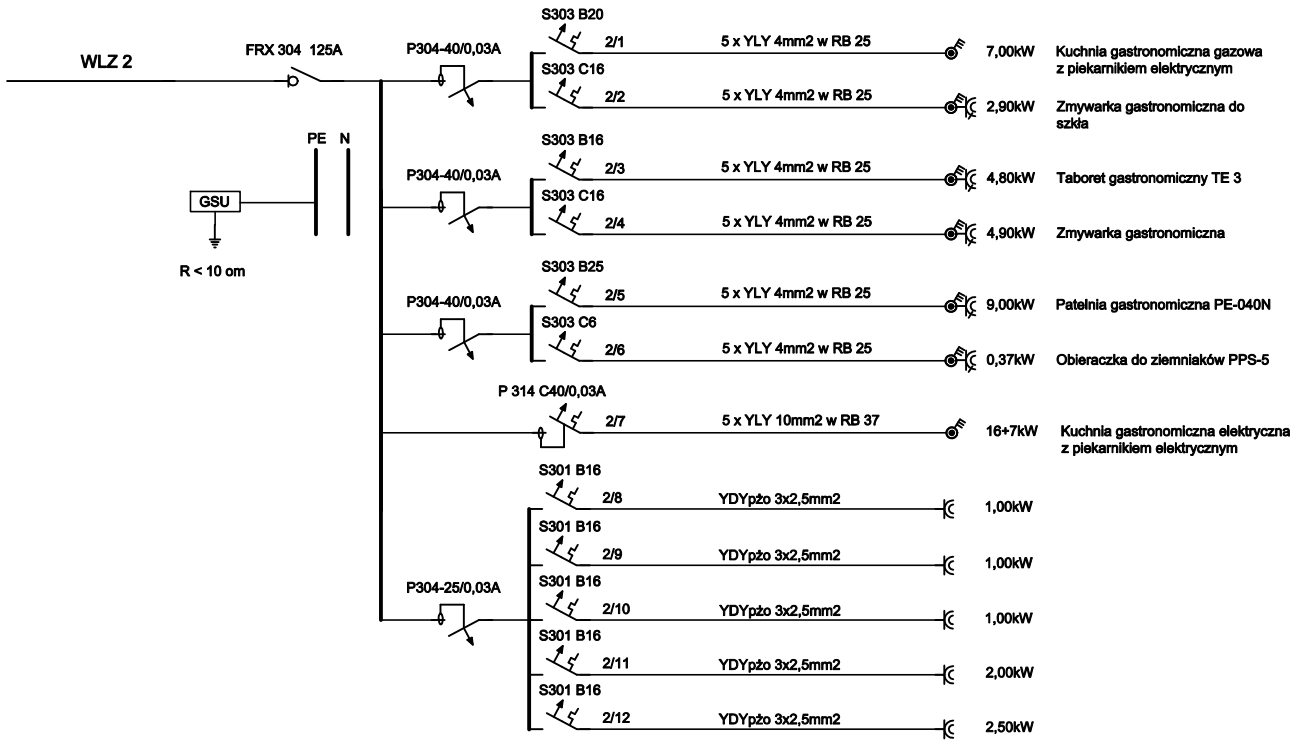

UWAGA  
Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne szybkie wyłączenie w układzie TN-S,  
Rozdzielnica R2 - na 4x18 modułów, w szafie RG,  
Pod kafelkami instalację wykonać w rurkach RB,  
Lokalizację szczegółową wyłączników i gniazd ustalić z inwestorem na etapie  
wykonawstwa,  
Wentylator kuchni - okap włączany indywidualnie przy wejściu.

Pz = 59,47kW  
Psz = 38,65kW  
Isz = 60,06A

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Tadeusz Nowak ul. Krzywa 1A, 46-100 Namysłów tel. 77 4196750 kom. 502780456				
Temat rysunku	ROZDZIELNICA R2 - kuchnia			Nr rys: E8
Obiekt inwestycji	BUDYNEK GOK - część "B"			Skala:
Lokalizacja	WILKÓW, ul. WROCŁAWSKA dz. nr 154			Data: 09/2010
Opracował	Imię i Nazwisko	Uprawnienia	Podpis	Branża: Elektryczna
	Technik Tadeusz Nowak	335/94/OP		
Projektował	inż. Wiesław Flak	68/80/OP		
Sprawdził	mgr inż. Jan Adarczyn	105/83/OP		