


ROZDZIELNICA R7

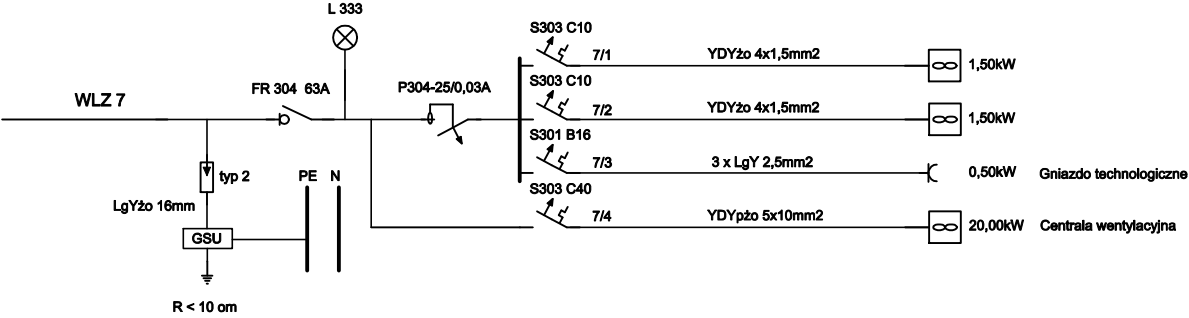

UWAGA
Ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne szybkie wyłączenie w układzie TN-S,
Rozdzielnica R7 - szafka nadtynkowa o wym. 460 x 425 x 133mm, o IP 55,
Sterowanie centralą wentylacyjną wykona ekipa serwisowa wg. projektu branżowego
i zgodnie z DTR.

Pz = 23,50kW
Psz = 16,45kW
Isz = 25,56A

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|--------|---------------------|
| Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Pomiarów Tadeusz Nowak ul. Krzywa 1A, 46-100 Namysłów tel. 77 4196750 kom. 502780456 | | | | |
| Temat rysunku | ROZDZIELNICA R7 - wentylacja | | | Nr rys: E13 |
| Obiekt inwestycji | BUDYNEK GOK - część "B" | | | Skala: |
| Lokalizacja | WILKÓW, ul. WROCŁAWSKA dz. nr 154 | | | Data: 09/2010 |
| Opracował | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Podpis | Branża: Elektryczna |
| | Technik Tadeusz Nowak | 335/94/OP | | |
| Projektował | inż. Wiesław Flak | 68/80/OP | | |
| Sprawdził | mgr inż. Jan Adarczyn | 105/83/OP | | |